


admin (Administrator)  
My Mango Automation

Gestion de Demanda

- Detalles del punto de datos
- Eventos
- Listas de vigilancia
- Administración
- Ayuda
- Ejemplos
- Documentos API

Monitoreo del Sistema

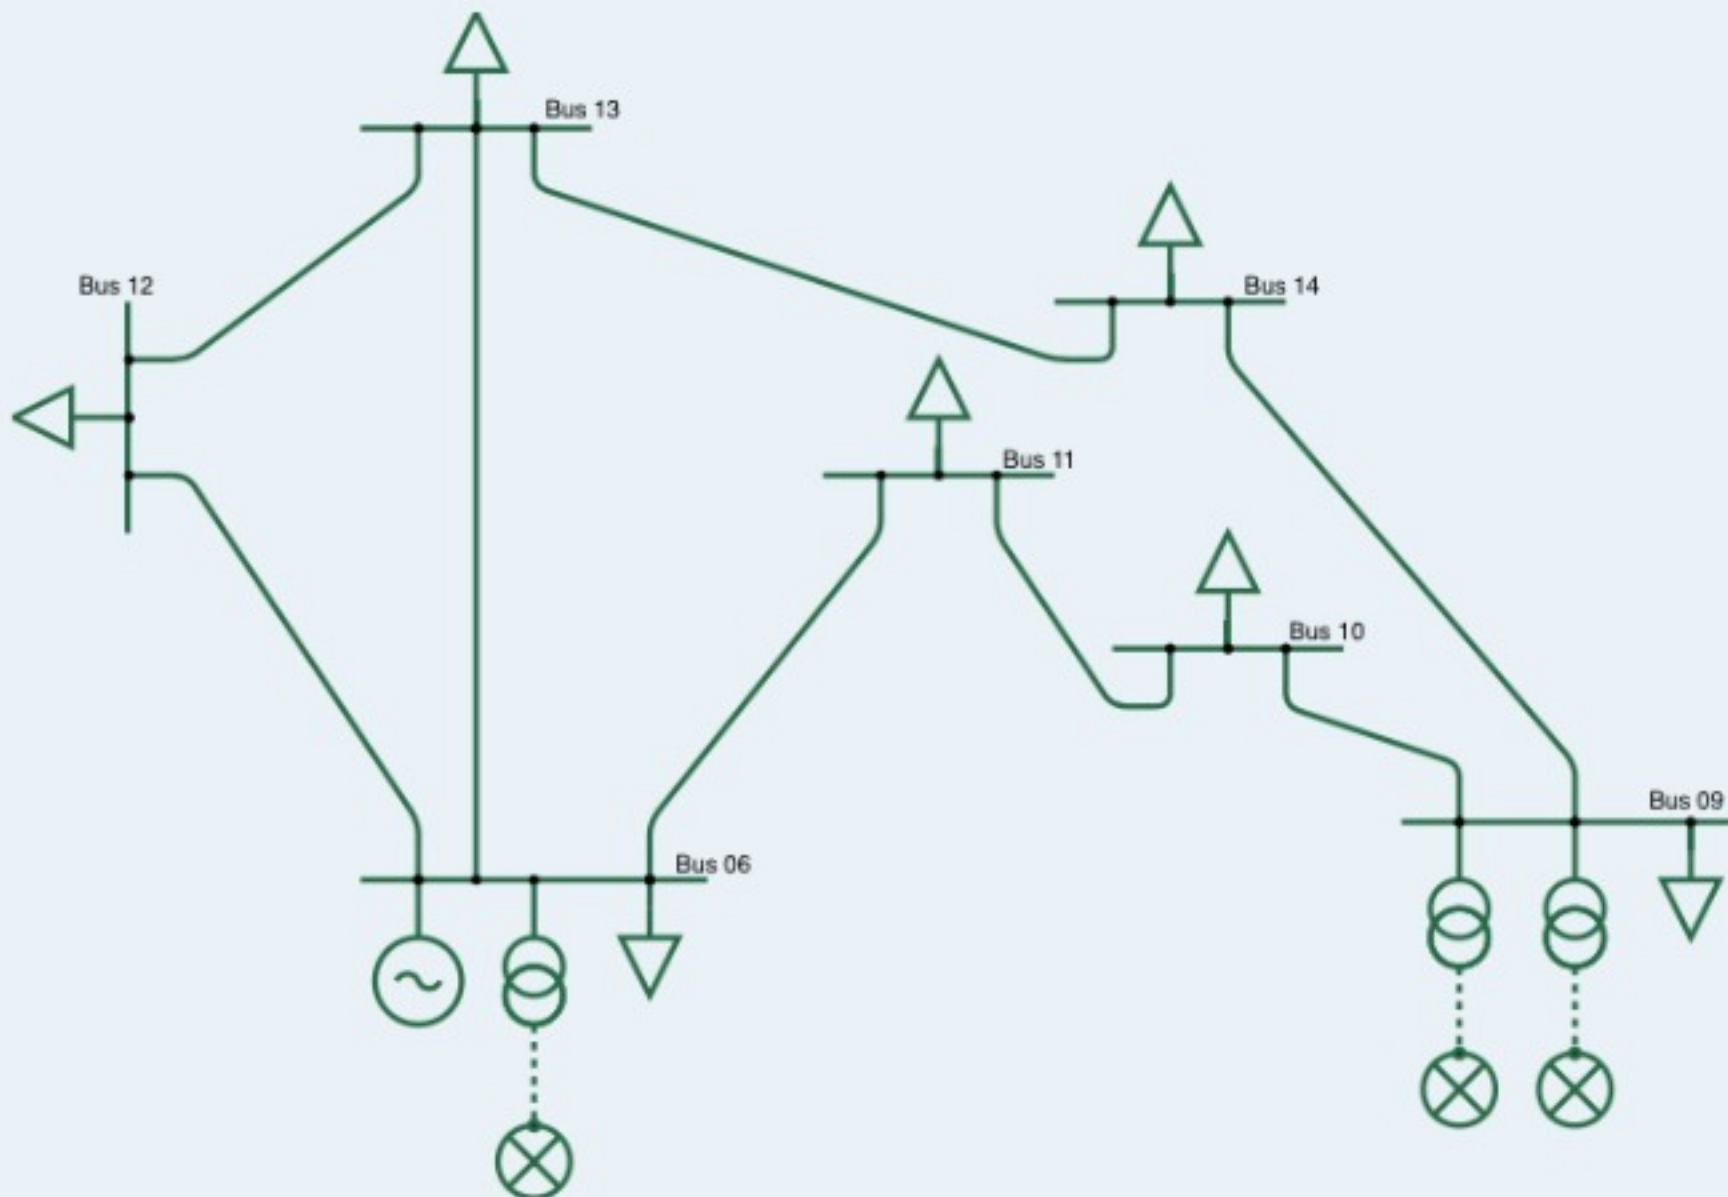

Datos del System

System

Total demand  
71.91MW

Cost  
497.09

Cost Ranges  
497.09

Alarmas activas

Alarms	Time
No active alarms	
0 - 0 of 0	
Rows per page: 5	

Estadísticas

Selecciona uno de los puntos disponibles

Element calculations (Total demand) , System (Cost)

